

设备公告

测控装置 3套 备用

顺序排(序) :

项测

路保

、2套式送检装置共

电源投测控装置、2

套66kV及以下

入装置、1套


设备专项测试合

有限公司
检测中心

电保护设备专

套 3kV 及以下线

按照保护测试装置

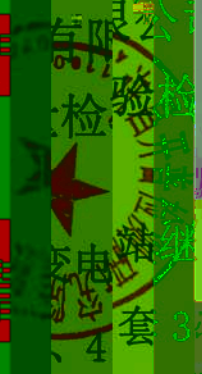

表置合

↑ 管理程序版本

清单

文件	程序软件版	ICD 模型文件
V1.00 22-10-20 14:42:19	V1.00 220518-3336	UT-5813T-DA-GZK-V1.00-3774C.icd UT-5813T-DA-GZK-C-V1.00-6D438E7.icd

测装

↓ 版本

置合格清单

管理程序软件版本	ICD 模型文件
5	LCS-613A-GZK-V1.00-6BS306BC
74A	d
V1.00 2024-06-30	SA-367GBA-GZK-V1.00-4202C601
7361	icd
5	LCS-615A-GZK-V1.00-A7D1E9AB
5	LCS-612A-GZK-V1.00-D5F6FC09

公告


商


软数
限公
分公

（数字
公司
分公

等

软数
有限
慧能
司

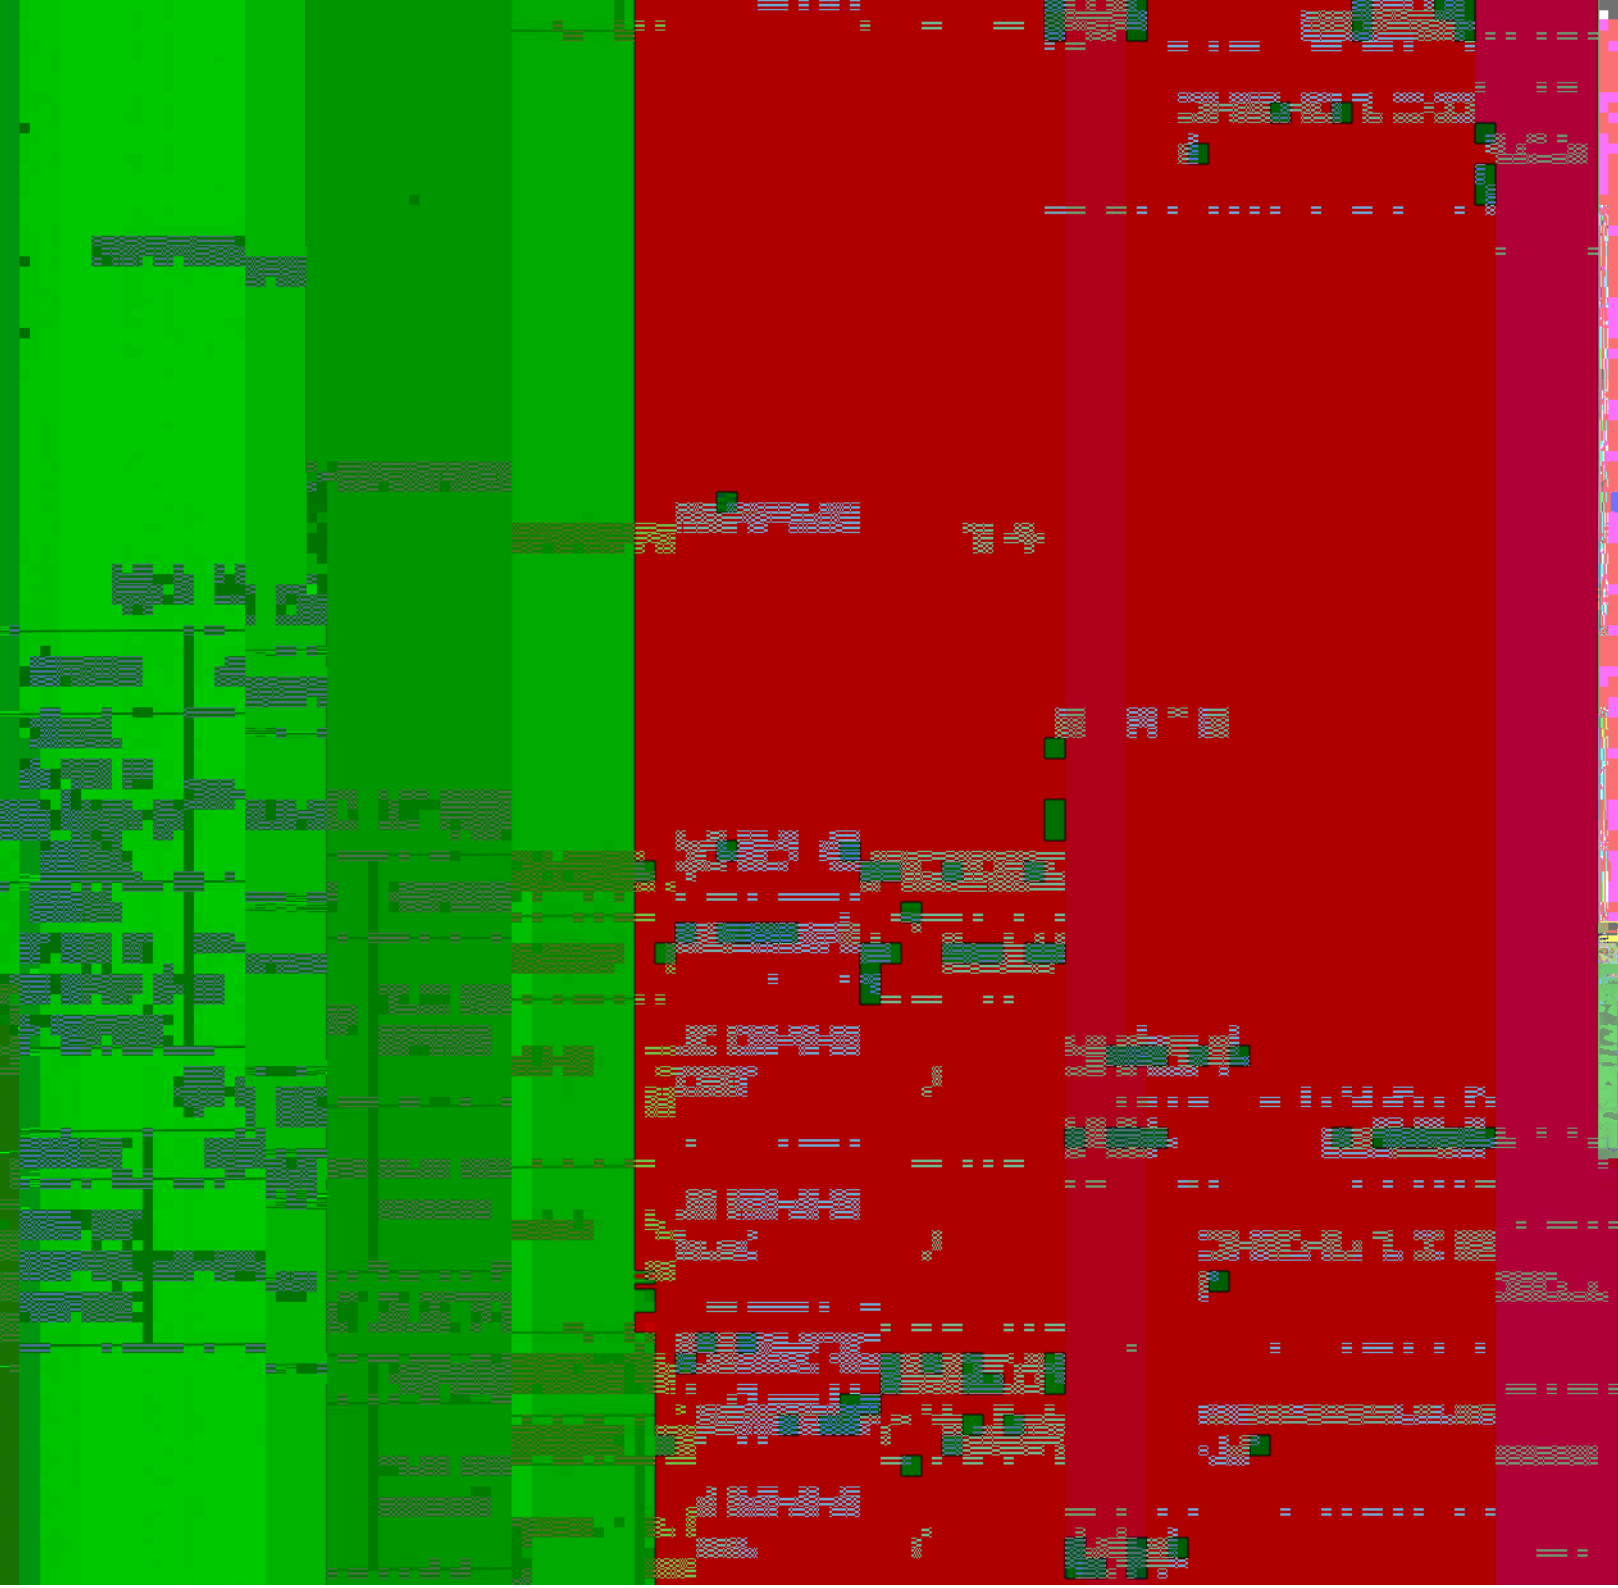

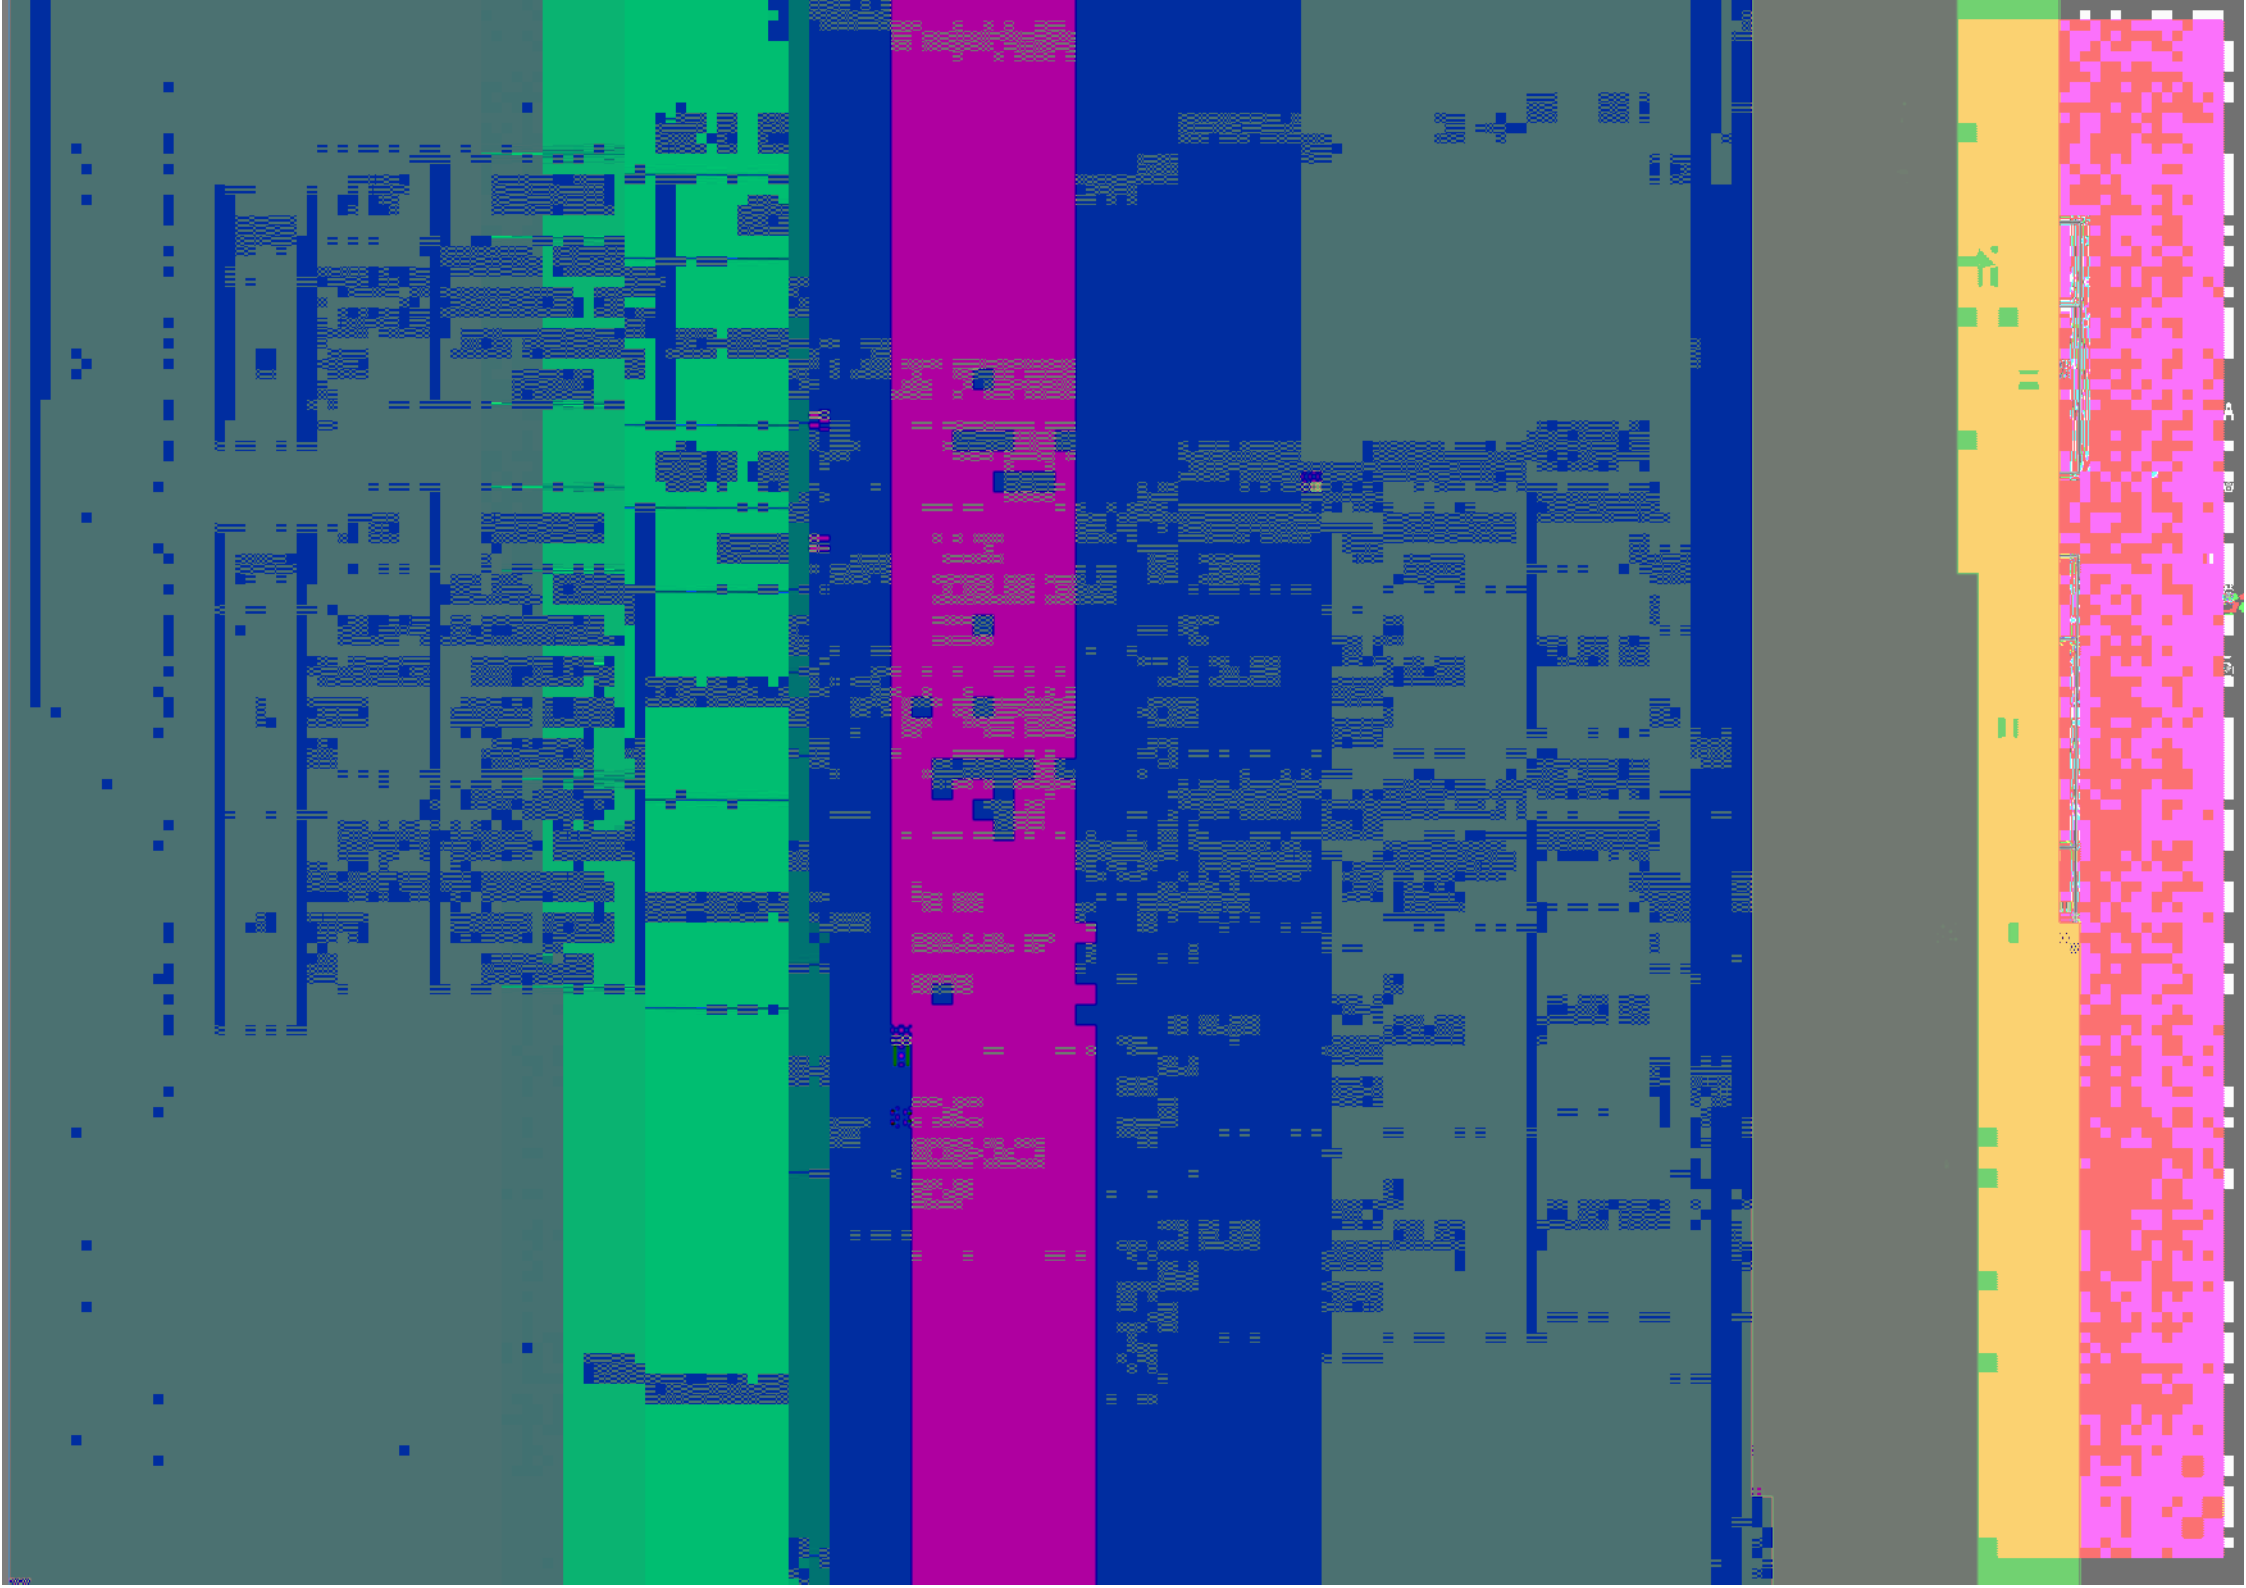

户测控装置
管理程序
版本

合格清单

2.10
022.04.1
7A3

FPGA程
版本

V1.20 6551

管理程序
文件

本

合格清单

LCS-65
d

本

合格清单

1-02-2

合格清单

40918

合格清单

合格清单

合格清单

合格清单

CD模型文件

V-DC-GZK-V1.00-8

CD模型文件

00-F035C3FD.1C

CD模型文件

ZK-V1.00-86077

CD模型文件

ZK-V1.00-198

CD模型文件

CD模型文件

CD模型文件

CD模型文件

CD模型文件

CD模型文件

表置合格清单

版本	FPGA 程序软件
日期	V2.01-20240918

版本	ICD 模型文件
	ISA-338GAA-DA-GZ-00-15602877.icd

表置合格清单

版本	FPGA 程序软件
日期	V2.01-20241101 V1.01-20240315

版本	ICD 模型文件
	ISA-331GLA-DA-GZ-00-738A5FD6.icd

带的要求。

ISA-35

8GA A-DA-GZK 插件

国家电

附录

1. 长园

ISA-35

67C BA-GZK

ISA-35


58GA B-DA-GZK 插件

电保护及
自动化
插件及

槽位	插槽	106 (10 3)
220V)	电源板 (DC	
110V)	电源板 (DC	

槽位	插槽	110 3)
	电源板 (DC	
	电源板 (DC	

槽位	插槽	111
	电源板 (DC	
	电源板 (DC	

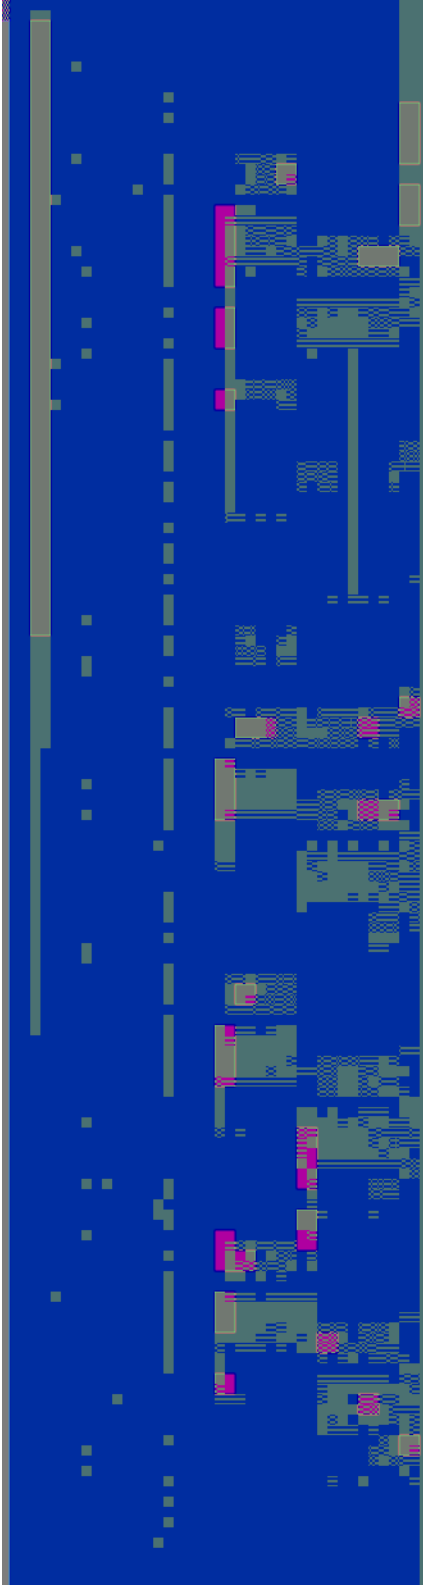

勾背视

附件

交流插

见图

勾背视

附件

交流插

有限公司

见图

附件

附件

代维电保

件及结

插

勾背视图

有限公司

构背视

插

交流插

智慧能源



电源

DC220

电源

DC115

20V)

20V)

20V)

插

操作插件 (DC

	插槽 6 ^(18.1)
220V)	电源插件 (DC 220V)

作插件 (DC

	插槽 6 ^(18.1)
220V)	电源插件 (DC 220V)

【空】

	插槽 6 ^(18.1)
	电源插件 (DC 220V)

【空】

	插槽 6 ^(18.1)
	电源插件 (DC 220V)

【空】

	插槽 6 ^(18.1)
	电源插件 (DC 220V)

第 -9- 页

共 11 页



共 11 页

